


"Zum Guten Hirten"

Belegung in Bohrung

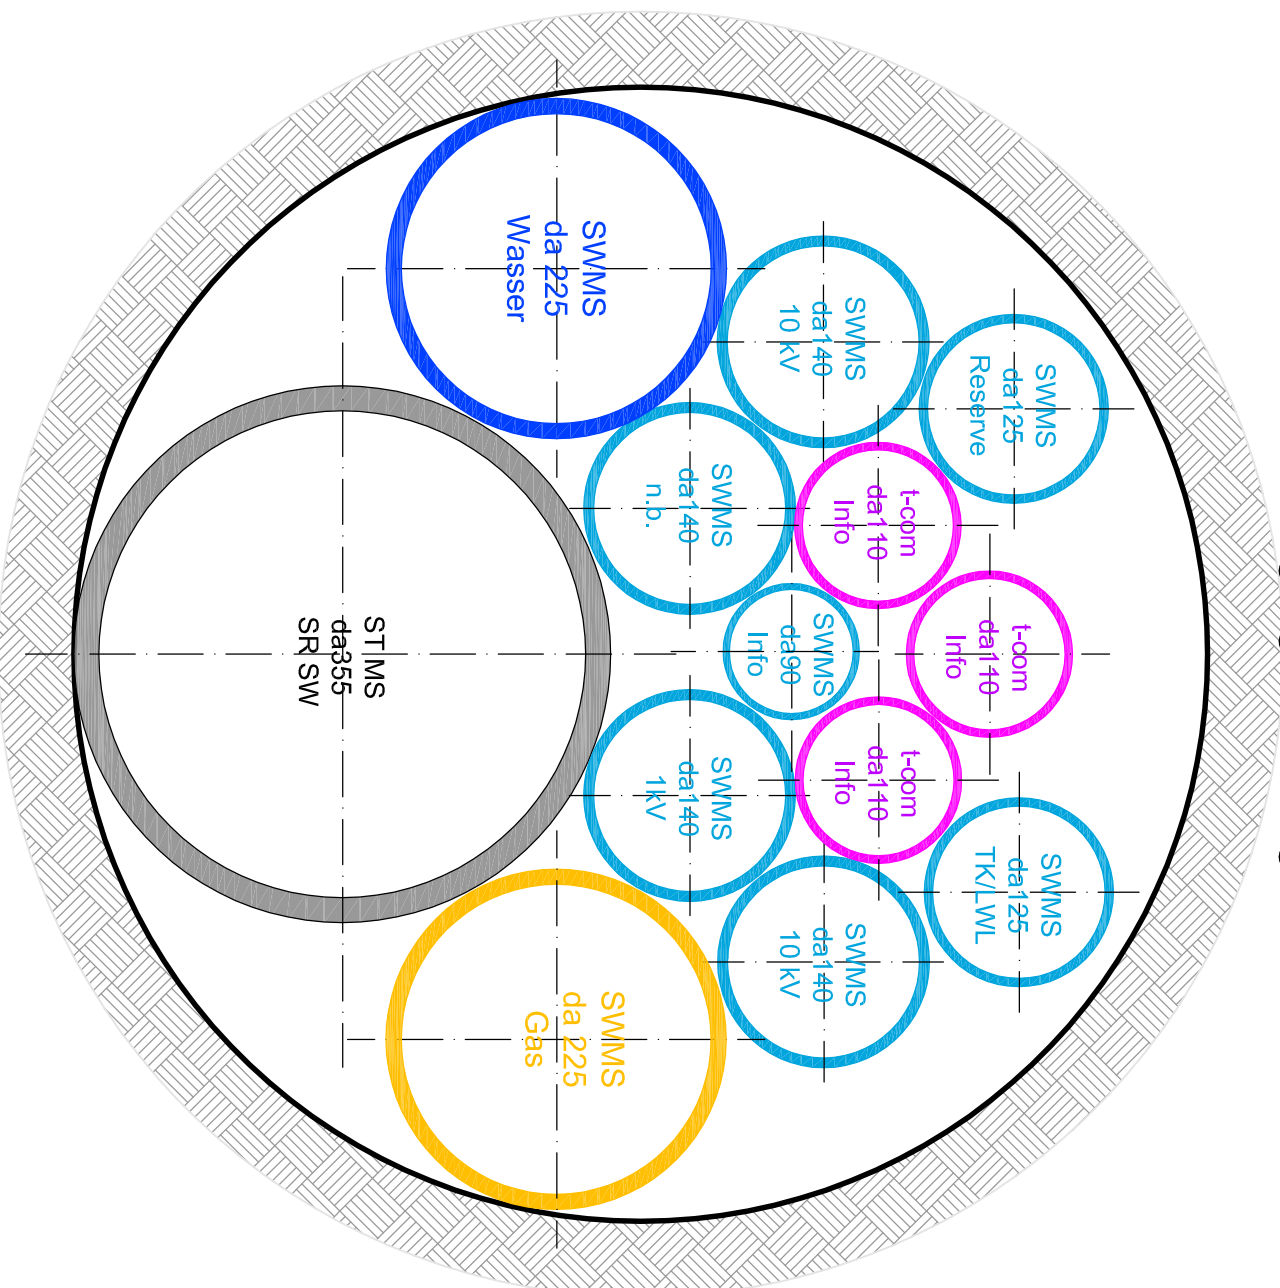

Belegung für DN750:

- 4 x da 140 PE Strom (SWMS)
- 2 x da 125 PE
- 1 x da 90 PE
- 2 x da 225 PE Gas / Wasser (SWMS)
- 1 x da 355 PE SR Abwasser (dn225)
- 3 x da 110 PE Telekom

Anlage zur Vorlage
V/0853/2019

Dateiname:

B51-Zum guten Hirten_Spueboq_181127.dwg

Verantwortl. Abt.

T121 Netz- und Anlagenplanung



Stadtwerke Münster
Hafenplatz 1
48155 Münster