gepl. Schachtbauwerke RW			F 1.0 t= 1.71				F 1.0 t= 1.64				F 1.0 t= 2.01				F 1.0 t= 2.00				F 1.0 t= 2.03			F 1.0 t= 2.10	F 1.0 t= 2.10
gepl. Schachtbauwerke SW			F 1.0 t= 2.40				F 1.0 t= 2.39				F 1.0 t= 2.79				F 1.0 t= 2.67				F 1.0 t= 2.68			F 1.0 t= 2.78	F 1.0 t= 2.76

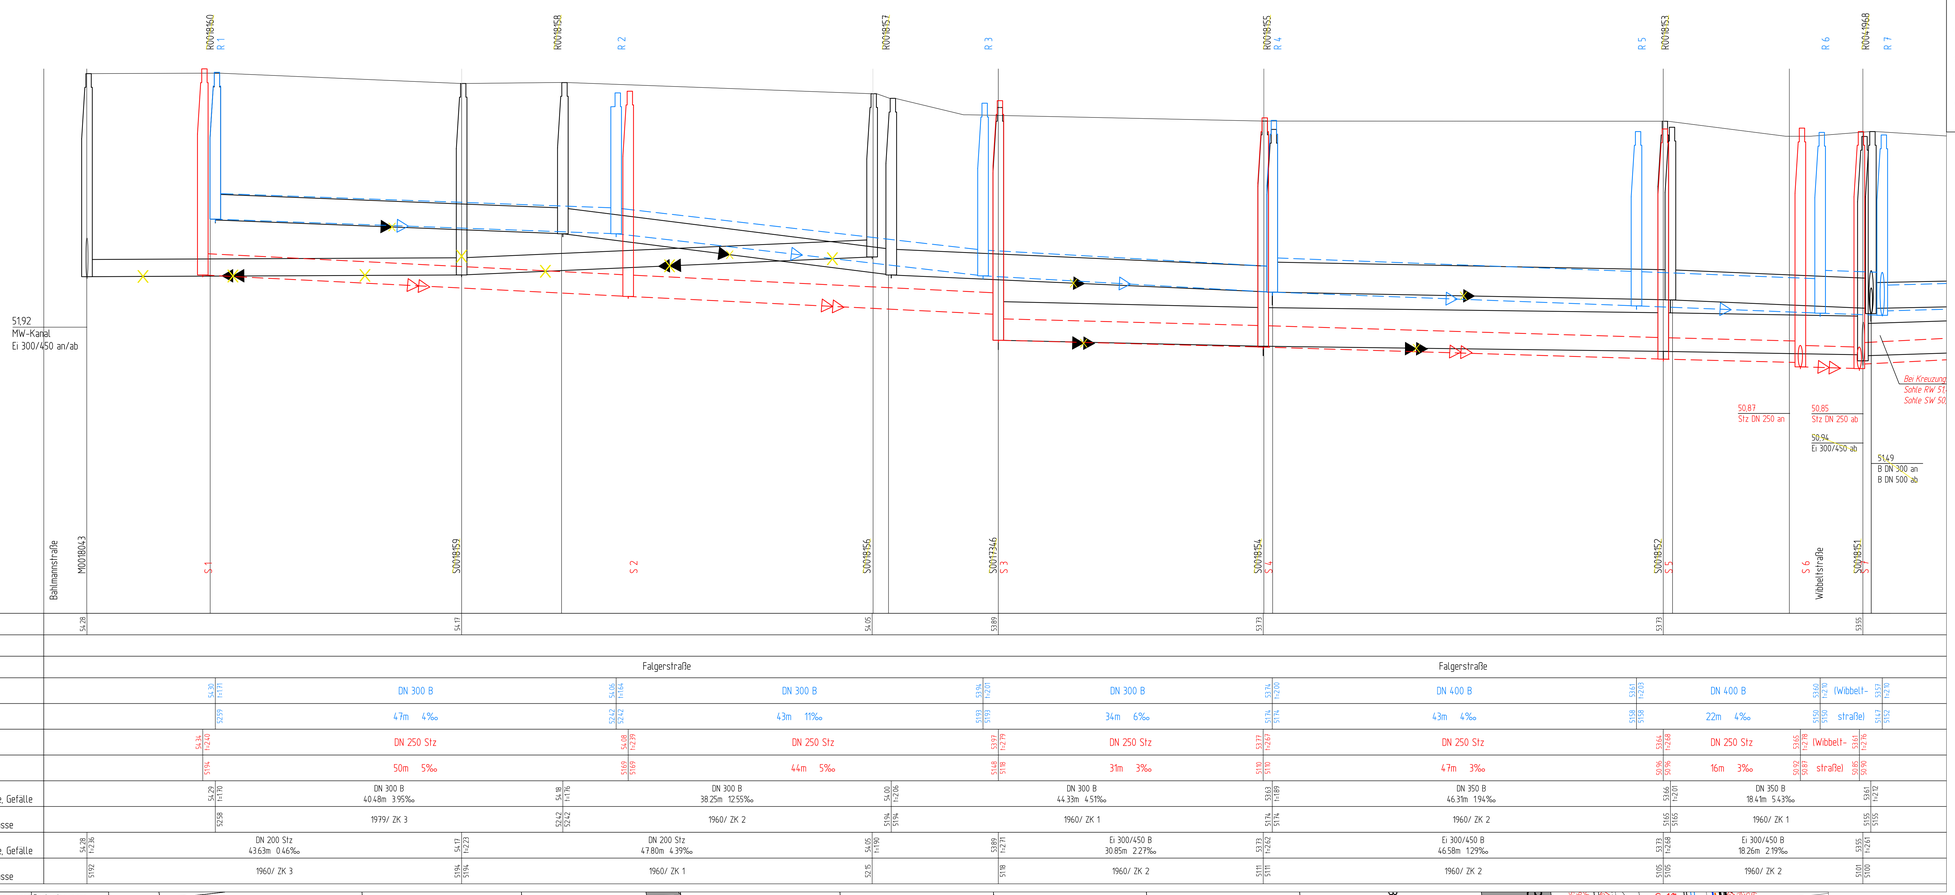

Zeichenerklärung

	PLANUNG	BESTAND
Regenwasserkanal		
Schmutzwasserkanal		
Mischwasserkanal		
Druckrohrleitung		
Kanal entfällt/ wird verdämmt		
RWE - Leitungen		
Telekommunikationsleitungen		
Stromleitungen		
Lichtwellenleiter		
Gasleitung		G DN 300
Wasserleitung		W DN 300
Fernwärmekanal		FW

Anschlussleitungen

Lage der Anschlussleitungen nachrichtlich eingetragen!
Leitungen ohne Ø-Bezeichnung = DN 150

- DN 200 — v.r. bzw. v.l.
- v.r. bzw. v.l. oben
- v. oben
- nicht in Betrieb
- verschlossen
- Lage bekannt / unbekannt
- vorh. Rinnenablauf / Seitenablauf
- gepl. Rinnenablauf / Seitenablauf
- 12345.03 — Nummer der Anschlussuntersuchung
- neu (◁ R, ◁◁ S, ◁◁◁ M.)
- überprüfen bei Neubau
- 12345.01 — an gepl. Kanal anschließen
- 12345.02 — Fehlanschluss umklemmen
- 12345.03 — erneuern offene Bauweise
- 12345.04 — Liner
- 12345.05 — verdämmen

◇ RW ◇ SW ◇ MW

Planungsnummer	Bestandsnummer	Planungsnummer	Bestandsnummer
S 1	S0459446	R 1	R0459129
S 2	S0459445	R 2	R0459128
S 3	S0459444	R 3	R0459127
S 4	S0459443	R 4	R0459126
S 5	S0459442	R 5	R0459125
S 6	S0459132	R 6	R0458815
S 7	S0459131	R 7	R0458814
S 8	S0459440	R 8	R0459123
S 9	S0459441	R 9	R0459124
S 10	S0459133	R 10	R0459120
S 11	S0459134	R 11	R0459121
S 12	S0459135	R 12	R0459122
S 13	S0459130	R 13	R0459123
S 14	S0216437	R 14	R0208242

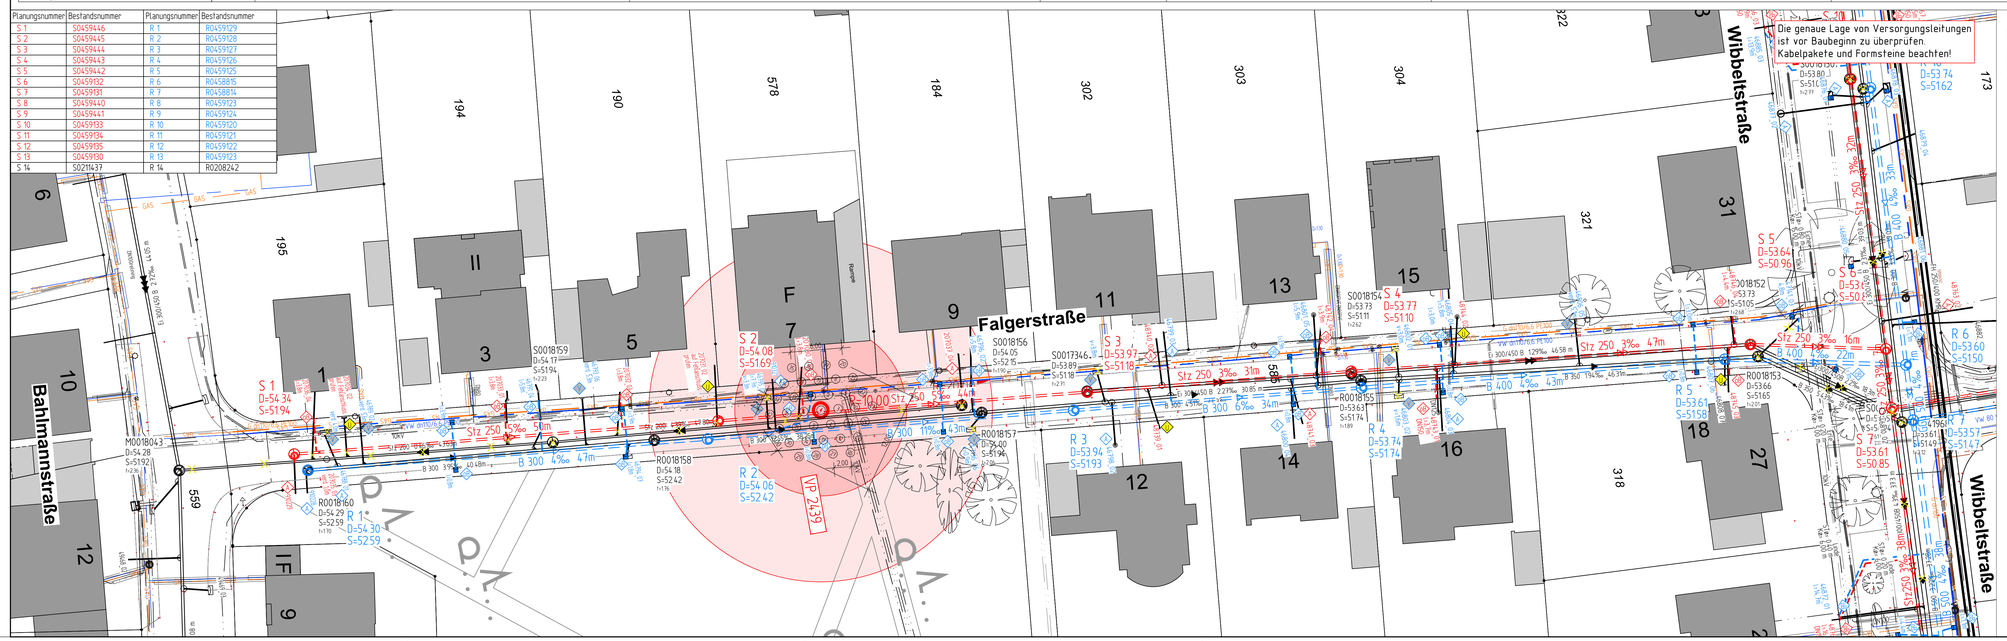
Falgerstraße
Bahlmannstraße
Wibbeltsstraße
Wibbeltsstraße
Die genaue Lage von Versorgungsleitungen ist vor Baubeginn zu überprüfen
Kabelpakete und Formsteine beachten!
S 1 D=54.34 S=51.94
S 2 D=54.08 S=51.69
S 3 D=53.97 S=51.18
S 4 D=53.77 S=51.10
S 5 D=53.64 S=50.96
R 1 D=54.30 S=52.59
R 2 D=54.06 S=52.42
R 3 D=53.94 S=51.93
R 4 D=53.74 S=51.74
R 5 D=53.61 S=51.58
R 6 D=53.60 S=51.50
R 7 D=53.74 S=51.62
VP 2439
Stz 250 3‰ 31m
Stz 250 3‰ 47m
Stz 250 3‰ 16m
B 300 4‰ 47m
B 300 11‰ 43m
B 300 6‰ 34m
B 400 4‰ 43m
B 400 4‰ 22m
B 300 3‰ 40.48m
B 300 2.27‰ 30.85 m
B 360 1.29‰ 46.58 m
Stz 250 3‰ 32m
Stz 250 3‰ 33m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 32m
Stz 250 3‰ 33m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 32m
Stz 250 3‰ 33m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 32m
Stz 250 3‰ 33m
Stz 250 3‰ 38m
Stz 250 3‰ 38m
M0018043 D=54.28 S=51.92
R0018160 D=54.29 S=52.59
S0018159 D=54.17 S=51.94
S0018158 D=54.18 S=52.42
S0018156 D=54.05 S=52.15
S0017346 D=53.89 S=51.18
R0018157 D=54.00 S=51.94
S0018154 D=53.73 S=51.11
R0018155 D=53.63 S=51.74
S0018152 D=53.73 S=51.05
R0018153 D=53.66 S=51.65
S0018151 D=53.61 S=51.47
S 6 D=53.57 S=51.47
S 7 D=53.61 S=50.85
S 8 D=53.61 S=51.49
S 9 D=53.61 S=51.49
S 10 D=53.61 S=51.49
S 11 D=53.61 S=51.49
S 12 D=53.61 S=51.49
S 13 D=53.61 S=51.49
S 14 D=53.61 S=51.49
S 15 D=53.61 S=51.49
S 16 D=53.61 S=51.49
S 17 D=53.61 S=51.49
S